SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT

ANNEXE 11.1

Nom du client :	PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE	Commune :	66200 Elne	N° OSR :	51576373 - RACS
				N° PDL :	0

Travaux
à charge du client :

Prévoir Consuel + choix du fournisseur

>Reprise de l'installation depuis la sortie du disjoncteur

Travaux
à charge d'ENEDIS :

Accès nacelle: oui

Type de disjoncteur TYPE S


Prévoir arrêté de stationnement et déviation trottoir (piéton) Boulevard Voltaire (devant cinema)

Depuis le T70, cheminement façade sur environ 30m (4x25T) --> parcelle AZ 289 et AZ 288, manchonner sous PM. Terrasser 1m T2 bis. Prévoir 5m de 4x35HN. Poser coffret CCPi et type 2 mono côte à côte avec Linky G3 + Disjoncteur 60A Type S.

PREVENIR LE RESTAURANT L'ETOILE 0619622675 afin d'intervenir en dehors des horaires d'ouvertures.

La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur.

Branchement aéro-sout type 2 mono

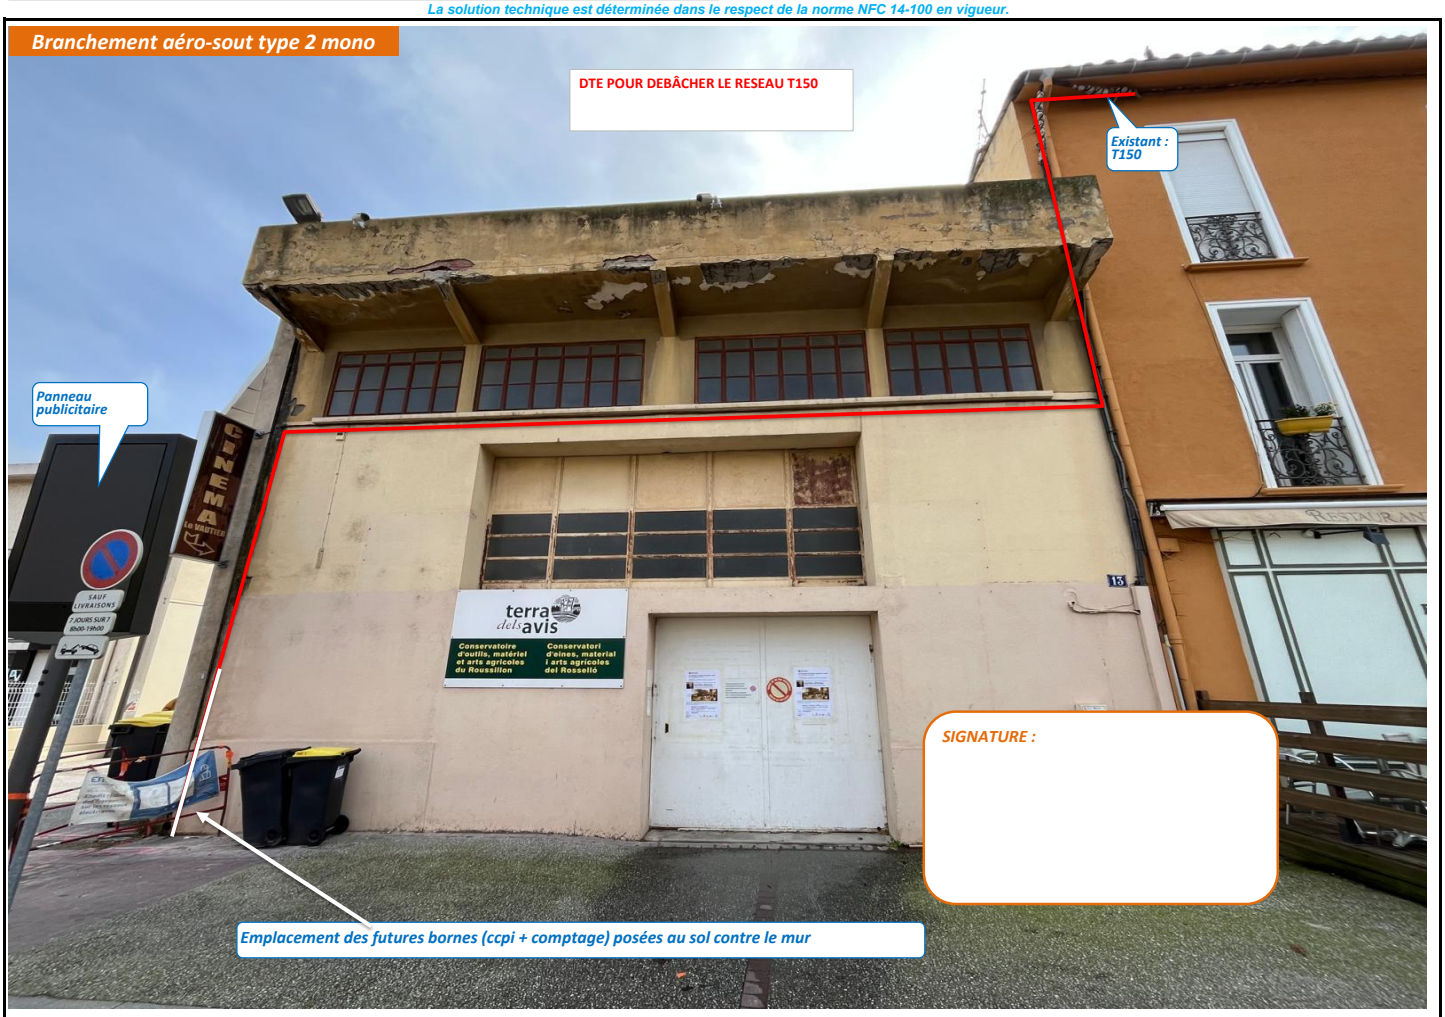

Depuis le T70, cheminement façade sur environ 30m (4x25T) --> parcelle AZ 289 et AZ 288, manchonner sous PM.

Puissance :	0	Liaison réseau		Terrassement		Fouille boite		Derivation individuelle
Branchement :	SOUTERRAIN GRILLE RESEAU	Souterraine	Aérienne	Mètres T1 :	MI	0	0	3 MI
ITST :	0	5 MI	30 MI	Mètres T2 :	1 MI	0	0	

Important :
Cette solution technique est conditionnée par l'obtention des autorisations administrative
Elle est donc susceptible d'être modifiée ou complètée

ENEDIS

SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT

ANNEXE 11.1

Nom du client :	PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE	Commune :	66200 Elne	N° OSR :	51576373 - RACS
				N° PDL :	0

Travaux
à charge du client :

Travaux
à charge d'ENEDIS :

La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur.

SIGNATURE :



Terrasser 1m T2 bis. Prévoir 5m de 4x35HN.

A poser:
Borne CIBE 805


A poser:
Borne CIBE 918 mono équipée LINKY G3 + Disjoncteur 60A Type S

Borne côte à côte, scellée au sol contre le mur.

Puissance :	*0*	*Liaison réseau*		*Terrassement*		*Fouille boite*		*Derivation individuelle*
Branchement :	*SOUTERRAIN GRILLE RESEAU*	*Souterraine*	*Aérienne*	*Mètres T1 :*	*MI*	*0*	*0*	*3 MI*
ITST :	*0*	*5 MI*	*30 MI*	*Mètres T2 :*	*1 MI*	*0*	*0*	

Important :
Cette solution technique est conditionnée par l'obtention des autorisations administrative
Elle est donc susceptible d'être modifiée ou complètée

ANNEXE 11.1

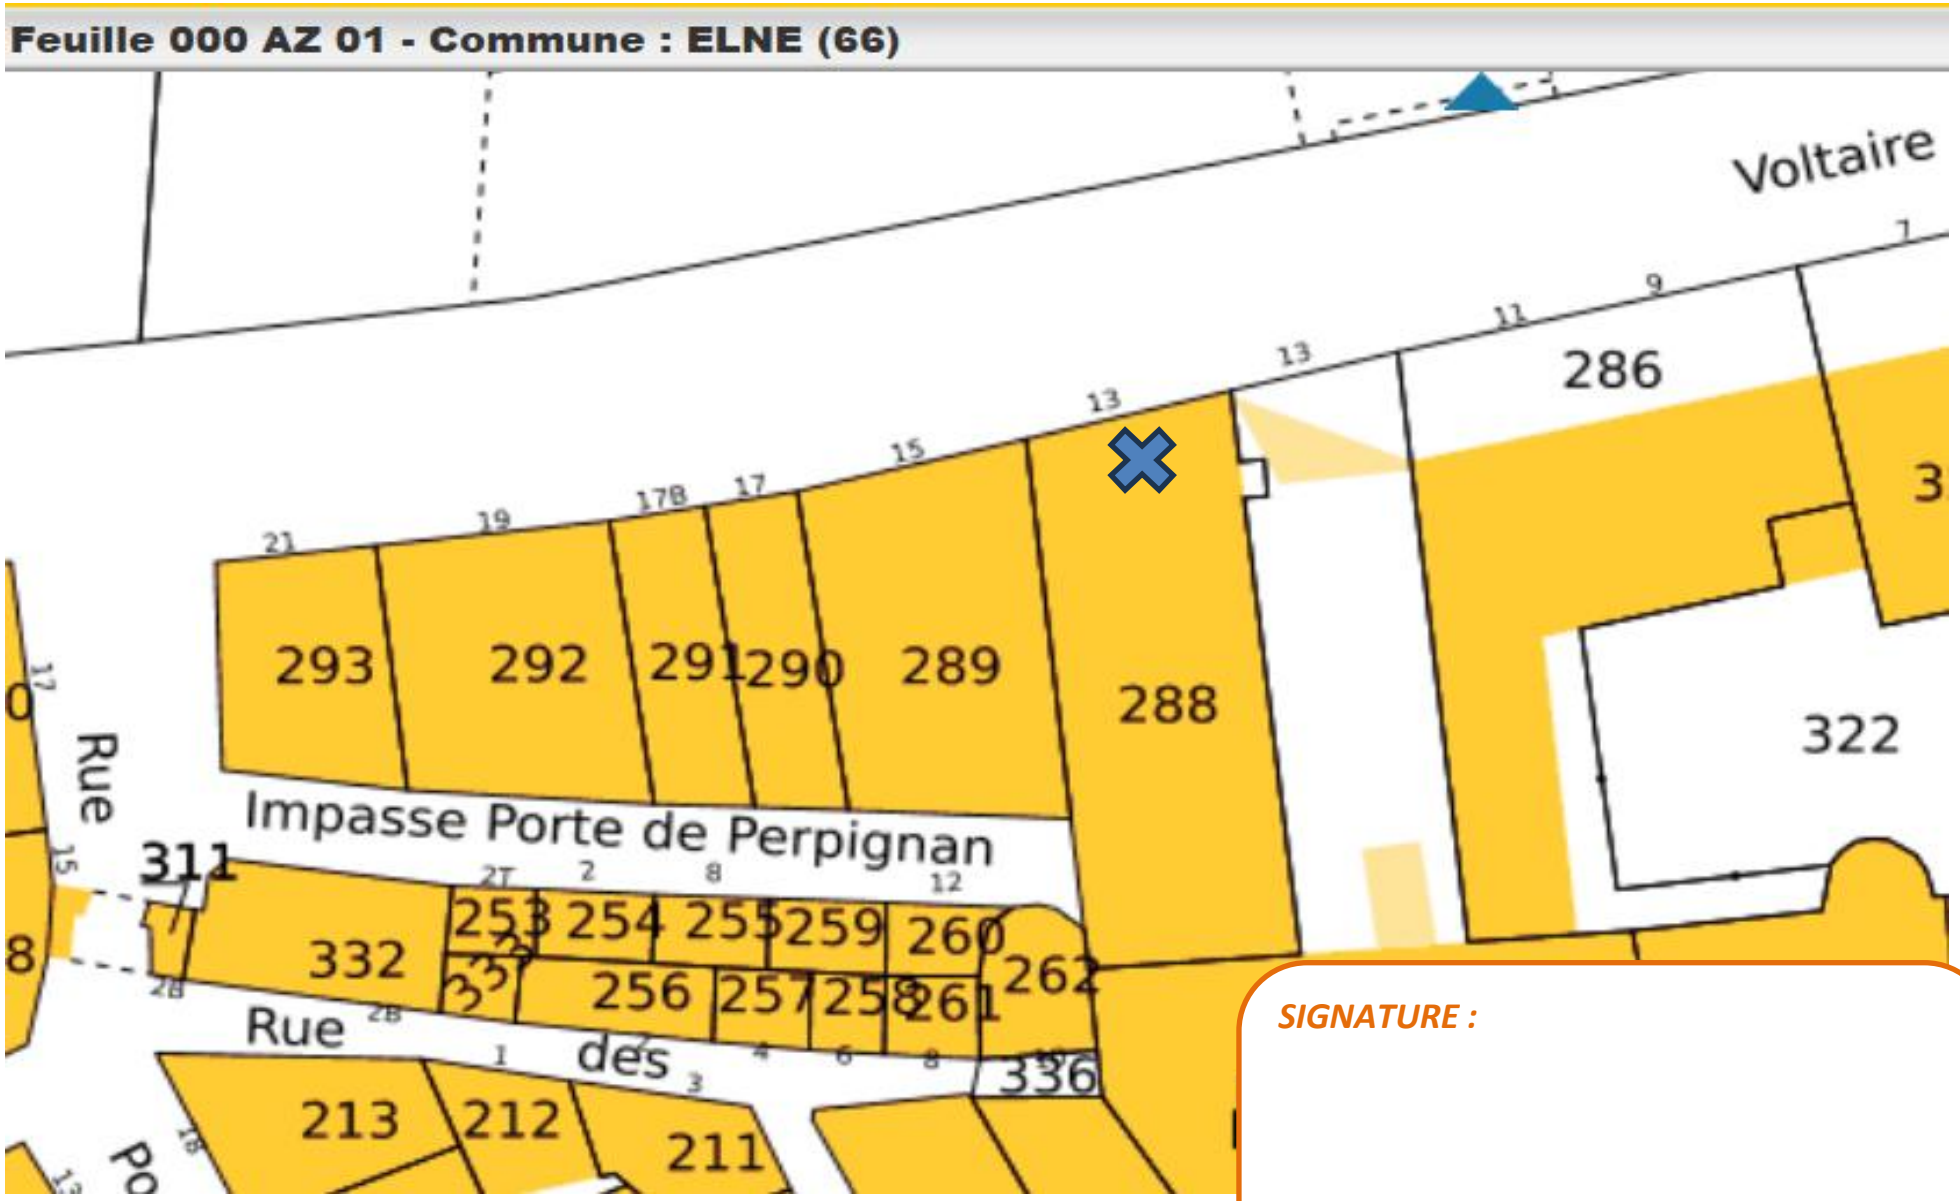

SIGNATURE :

ANNEXE 11.1

ANNEXE 11.1

ANNEXE 11.1

ANNEXE 11.1


Mairie d'Elne
Bd Voltaire
Bd Voltaire
Bd Voltaire
Dona
pressing
Cinéma René Vautier -
L'Etoile
SELECT ASSUR ELNE
| Courtier en Assurance
Centre Communal
d'Action Sociale CCAS
Imp. Prte de Perpignan
Google Maps